


# ELEMENTY PREFABRYKOWANEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ BETONOWEJ DN 1000 mm (wg PN-EN 1917)

rzut z góry

przekrój przez elementy

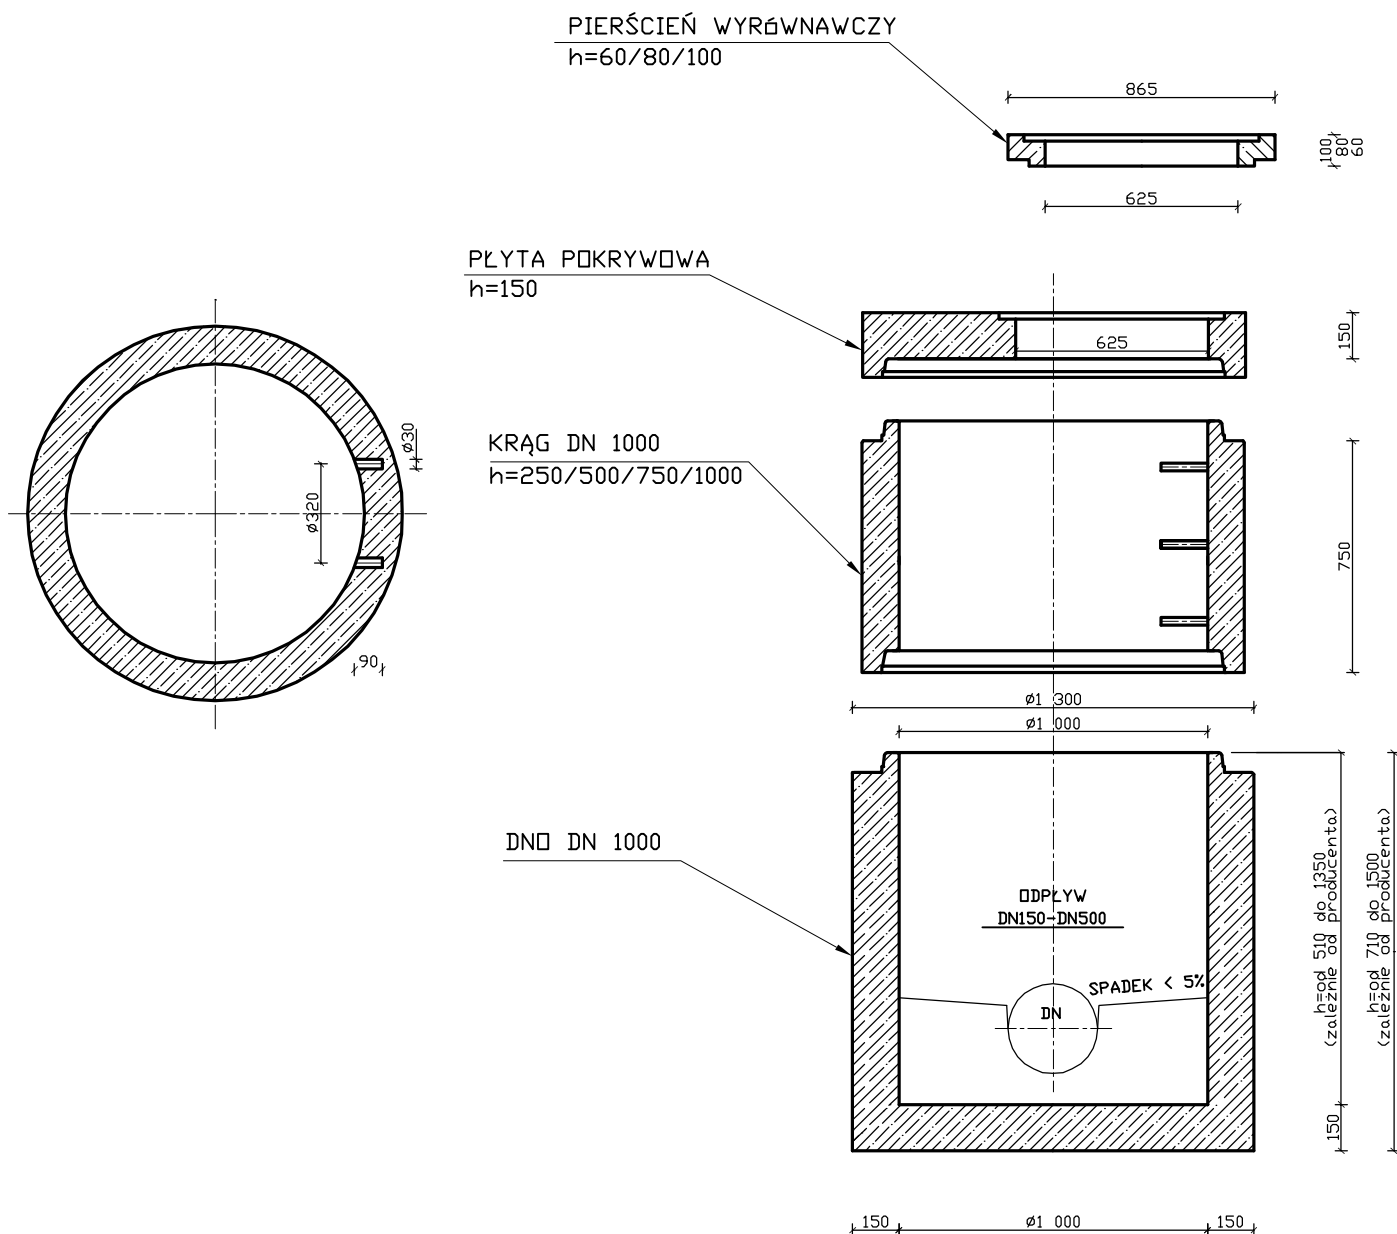

## UWAGI:

- Wymagane parametry betonu elementów studzienek:
  - beton klasy min. C35/45
  - nasiłkiw betonu < 5%
- Elementy studzienki betonowej nale y Ź czy za pomoc uszczelk elastomerowych